


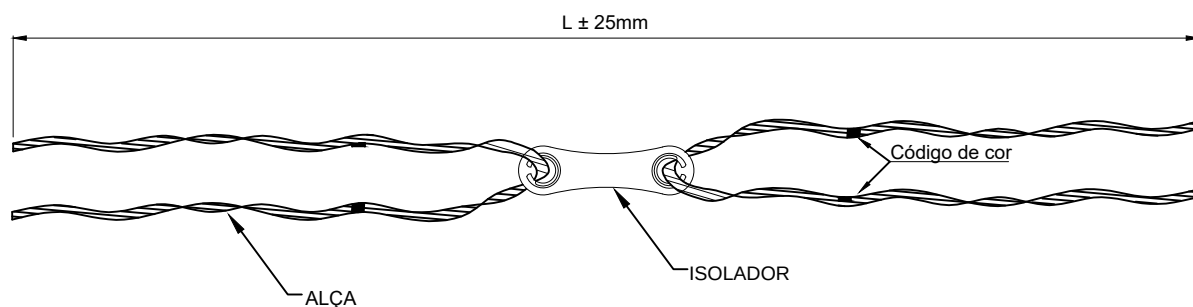

TIPO	Código de cor	Resistência ao escorregamento ou ruptura mínima (daN)	Tensão mín. suportável a 60 Hz (kV)		Aplicação em arame diâmetro (mm)		Arame tipo	Dimensões (mm)		
			a seco	sob chuva	Min.	Max.		Comp. "L" ± 25 mm	Isolador	
									Esp. Mínimo	Cor
1	Verde	450	35	15	3,26	4,11	Farpado	650	6	bege
2	Amarelo	900			2,6	3	Liso	800	8	


NOTAS:

- Material:

- Isolador: nylon injetado ou poliéster reforçado com fibra de vidro;
 - Alça: arame de aço carbono ABNT 1045 a 1070, laminado e trefilado revestido de zinco eletrolítico, conforme norma ASTM-A 475 (classe B) e A 90 zinco por imersão a quente, conforme especificação ABNT NBR 6756 (classe 2) e métodos de ensaio ABNT NBR's 7397, 7398, 7399 e 7400, e encordoados no sentido horário.

- Identificação:

- Isolador: No corpo do seccionador deve ser marcado no mínimo:
 a) Nome ou marca do fabricante;
 b) Data de fabricação;
 c) Aplicação (aramé liso ou farpado) e bitola do arame;
 d) Resistência mecânica em kgf;
 - Alça: A alça deve ser adequadamente identificada com etiqueta adesiva, contendo de forma legível e indelével, no mínimo:
 a) Nome ou marca do fabricante;
 b) Tipo ou modelo de referência;
 c) Tipo de bitola a que se aplica.
 d) Além da etiqueta a alça deve possuir marcas com código da cor para identificação do arame e início da aplicação.



ANEXO B 15

SECCIONADOR PREFORMADO PARA CERCA