


Departamento Municipal de Energia de Ijuí - DMEI

ANEXO – T2

ALÇA PRÉ - FORMADA DE DISTRIBUIÇÃO PARA CABOS DE COBRE

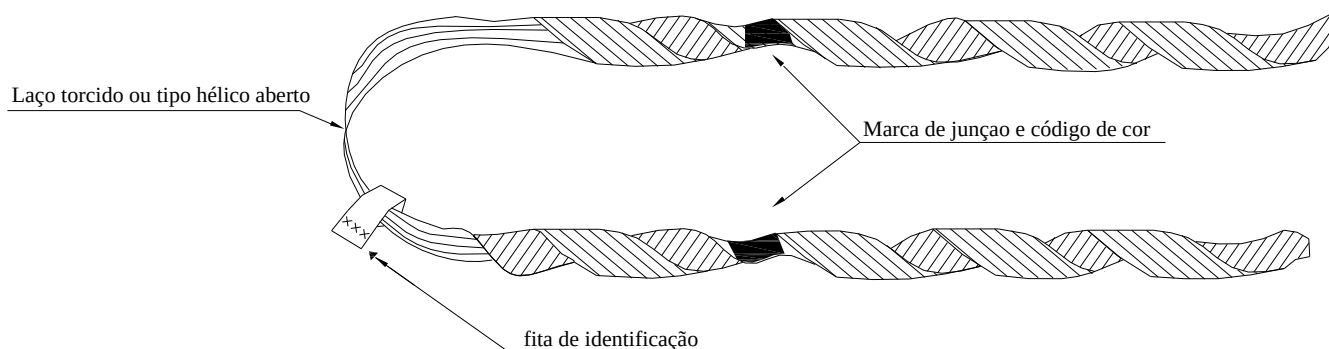

ITEM	BITOLA AWG/MCM	FORMAÇÃO	CÓDIGO DE COR	COMPRIMENTO ±15 mm
		CABO COBRE		
1	1/0	7	VERDE	790
2	2/0	7	CINZA	850

NOTAS:

1. - Material: fios de liga de cobre.
2. - Identificação: deve ser adequadamente marcado em cada alça, no mínimo, as seguintes indicações:
 - a) nome ou marca do fabricante;
 - b) tipo ou modelo de referência da alça;
 - c) tipo e diâmetro do conduto a que se aplica;
 - d) marcas que indiquem o ponto de início do enlaçamento.
3. - Código de cor, no corpo da alça, conforme a tabela e desenho.
4. - As alças devem ser fornecidas em laço tipo hélice abertas.