


ANEXO A-14

LAÇO PREFORMADO DE ROLDANA

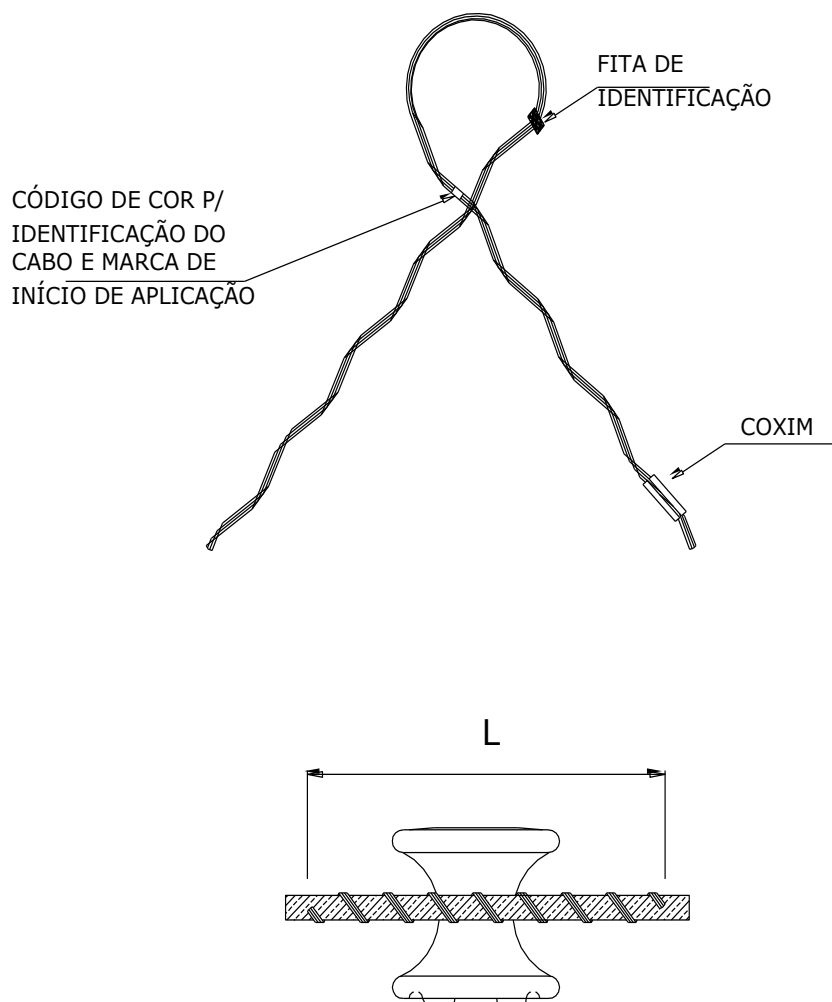

Característica do cabo a ser aplicado		Comprimento $L \pm 25$ mm	Resistência Mínima ao escorregamento (daN)	Intervalo de diâmetro de aplicação (mm)		Código de Cor	Coxim	
Bitola mm ² /AWG	Tipo			Mínimo	Máximo		Comprimento (mm)	Diâmetro Interno
25 / 4	CA	355	300	5,79	6,03	Marrom	76 ± 2,4	5,49 ± 0,5
- / 4	CAA	482	300	6,29	6,59	Laranja		5,49 ± 0,5
35 / 2	CA	482	300	7,47	7,71	Púrpura		6,30 ± 0,5
- / 2	CAA	482	300	8,00	8,32	Vermelho		6,30 ± 0,5
50 / 1/0	CA	559	600	9,34	9,69	Preto		8,00 ± 0,5
- / 1/0	CAA	559	600	10,03	10,45	Amarelo		8,00 ± 0,5
70 / 2/0	CA	559	600	10,46	11,11	Marrom		9,70 ± 0,5
- / 2/0	CAA	559	600	11,12	11,77	Azul		9,70 ± 0,5

NOTAS:

1. O pescoço do isolador roldana a ser aplicado o laço, tem diâmetro de $45 \pm 1,3$ mm;
2. Fios de aço carbono, revestidos de alumínio;

Departamento Municipal de Energia de Ijuí – DMEI

- 3. Identificação:** deve ser adequadamente marcado em cada alça, ou etiqueta de identificação, no mínimo, as seguintes indicações:
 - a) nome ou marca do fabricante;
 - b) tipo ou modelo de referência da alça;
 - c) tipo e diâmetro do conduto a que se aplica;
 - d) marcas que indiquem o ponto de início do enlaçamento;
 - e) código de cor, conforme a tabela e desenho;
 - f) data de fabricação.
- 4.** As alças devem ser fornecidas, em laço tipo hélice aberta;
- 5.** O coxim deve ter espessura de $3,00\text{mm} \pm 1,00$.