


Departamento Municipal de Energia de Ijuí - DEMEI

ANEXO – A 8

ALÇA PRÉ-FORMADA DE SERVIÇO PARA CABOS DE ALUMÍNIO MULTIPLEXADOS CA e CAA

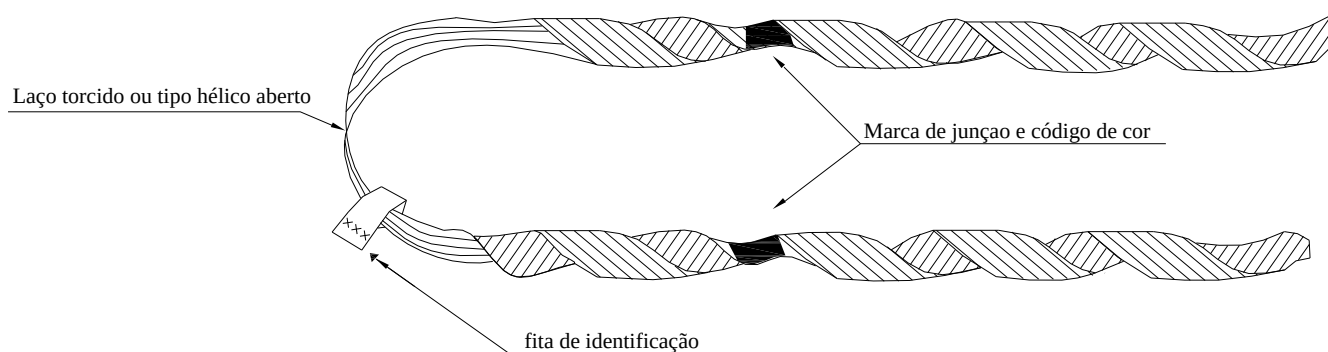

ITEM	INTERVALO DE DIÂMETRO DE APLICAÇÃO (mm)		CONDUTOR mm ²	COMPRIMENTO ±25 (mm)	CÓDIGO DE COR
	MIN.	MÁX.			
1	3,70	4,10	10	290	MARROM
2	5,05	5,70	16	305	BRANCO
3	5,71	6,54	25	330	LARANJA
4	7,36	8,27	35	395	VERMELHO
5	8,28	9,15	50	430	VERDE
6	10,18	11,44	70	535	AZUL

NOTAS:

1. - Material: fios de aço carbono aluminizados ou eletro galvanizados, revestido internamente por material abrasivo, para melhorar o agarramento sobre o cabo;
2. - Resistência mecânica: a alça corretamente instalada no cabo não deve permitir o escorregamento ou ruptura, tracionada com os valores da tabela;
3. - Identificação: deve ser adequadamente marcado em cada alça, no mínimo, as seguintes indicações:
 - a) nome ou marca do fabricante;
 - b) tipo ou modelo de referência da alça;
 - c) tipo e diâmetro do conduto a que se aplica;
 - d) marcas que indiquem o ponto de início do enlaçamento;
4. - Código de cor, no corpo da alça, conforme a tabela e desenho;
5. - As alças devem ser fornecidas em laço tipo hélice aberta.