


ANEXO A - 9

EMENDA PRÉ - FORMADA METALIZADA PARA CABOS DE ALUMÍNIO - CA

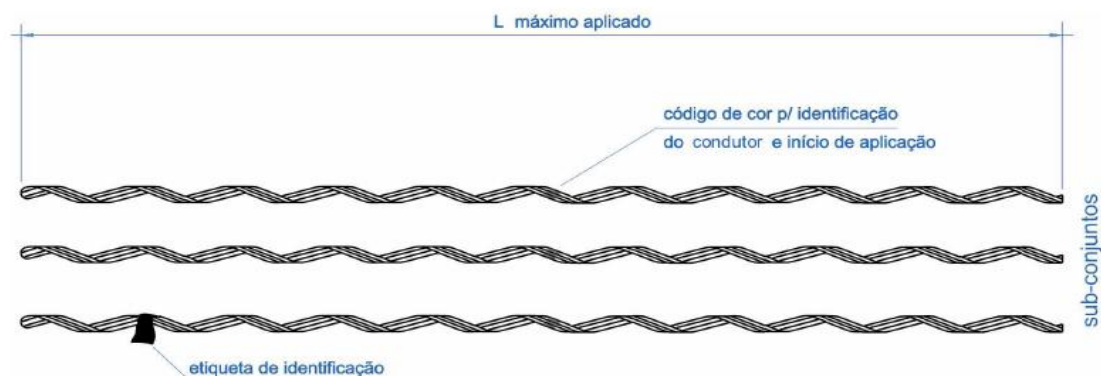

ÍTEM	CONDUTOR			VARETAS			Resistência ao Escorregamento daN (aproximada)
	CA (AWG / MCM)	Intervalo de Diâmetro de Aplicação (mm)		Código de cor	L (mm)		
		Mín.	Máx.		Mínimo	Máximo	
1	4	5,81	6,08	Marrom	610	660	397
2	2	7,36	7,58	Púrpura	695	740	606
3	1/0	9,34	9,66	Preto	865	915	895
4	2/0	10,51	10,81	Marrom	1120	1170	1139
5	3/0	11,76	12,23	Verde	1220	1270	1365
6	4/0	13,25	13,83	Preto	1375	1425	1722
7	336.4 – 18/1 - TULLIP	17.80	18.53	Verde	2390	2440	1810

NOTAS:

1. - Material: fios de liga de alumínio.
2. - Resistência mecânica: a emenda corretamente instalada no cabo não deve permitir o escorregamento ou ruptura, tracionada com os valores da tabela;
3. - Identificação: deve ser adequadamente marcado na superfície externa de cada emenda, ou em etiqueta, no mínimo, as seguintes indicações:
 - a) nome ou marca do fabricante;
 - b) tipo ou modelo de referência da emenda;
 - c) tipo e diâmetro do conduto a que se aplica;
 - d) marcas que indiquem o ponto de início do enlaçamento;
4. - Código de cor, no corpo da alça, conforme a tabela e desenho;
5. - Devem ser fornecidas com composto antióxido, em embalagens individuais, nas seguintes quantidades mínimas.