


Departamento Municipal de Energia de Ijuí – DMEI

ANEXO – P

CONECTOR PARA LINHA VIVA

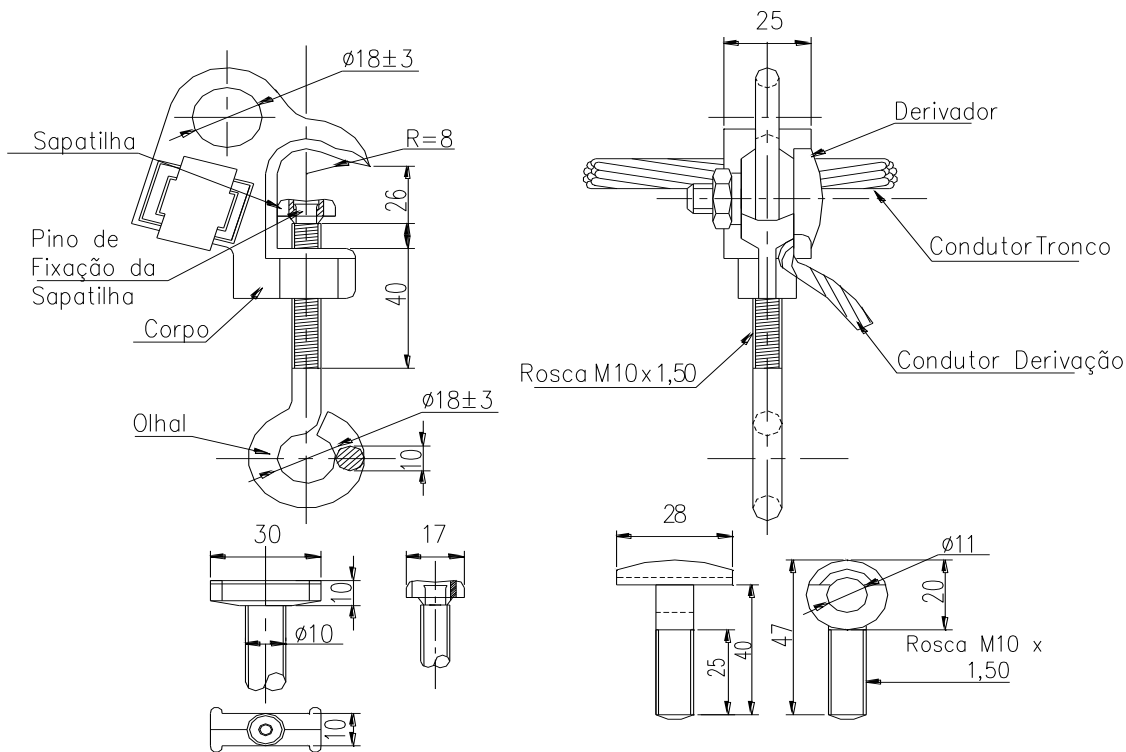

ITEM	CONDUTORES							
	TRONCO				DERIVAÇÃO			
	MÍNIMO		MÁXIMO		MÍNIMO		MÁXIMO	
	AWG	mm²	AWG	mm²	AWG	mm²	AWG	mm²
1	6	16	4/0	120	6	16	2	35

Notas:

- 1.- Material: liga de cobre, no mínimo 90% de cobre e no máximo 5% de zinco. Condutividade elétrica mínima a 20°C de 30% IACS
- 2.- As peças depois de prontas devem ser estanhadas.
- 3.- Identificação: deve ser estampado no corpo da peça, no mínimo:
 - a) o nome ou marca do fabricante
 - b) bitola em AWG ou secção em mm²
 - c) Tipo de condutor que se aplica.
- 4 – O pino de fixação da sapatilha, em hipótese alguma, pode ultrapassar o limite do corpo da sapatilha entrando em contato com o condutor tronco
- 5- Dimensões em milímetros.