


Departamento Municipal de Energia de Ijuí - DMEI

ANEXO - T

ALÇA PRÉ-FORMADA DE DISTRIBUIÇÃO PARA CABOS DE ALUMÍNIO NÚ CA e CAA

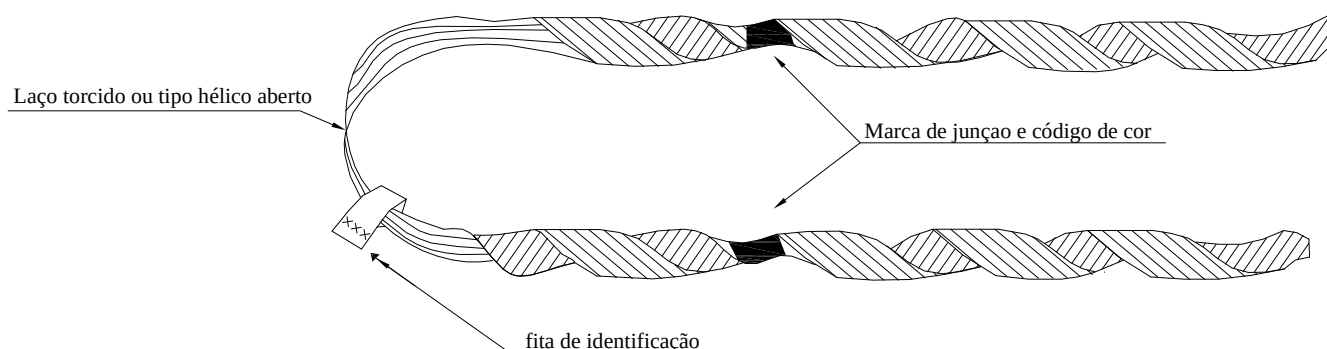

ITEM	INTERVALO DE DIÂMETRO DE APLICAÇÃO (mm)		CONDUTOR AWG/MCM	FORMAÇÃO		COMPRIMENTO ± 25 (mm)	CÓDIGO DE COR
	MIN.	MÁX.		CAA	CA		
1	5,81	6,53	4	6/1	7	445	LARANJA
2	7,36	8,27	2	6/1	7	625	VERMELHO
3	9,27	10,40	1/0	6/1	7	675	AMARELO
4	10,41	11,69	2/0	6/1	7	725	AZUL
5	11,70	13,12	3/0	6/1	7	825	LARANJA
6	13,13	14,67	4/0	6/1	7	875	VERMELHO
7	16,61	17,69	336,4	18/1	19	980	VERDE
8	17,7	17,78	336,4	26/7	19	1005	AMARELO

NOTAS:

- Material: fios de aço carbono aluminizados ou eletrogalvanizados, revestido internamente por material abrasivo, para melhorar o agarramento sobre o cabo;
- Resistência mecânica: a alça corretamente instalada no cabo não deve permitir o escorregamento ou ruptura, tracionada com os valores da tabela;
- Identificação: deve ser adequadamente marcado em cada alça, no mínimo, as seguintes indicações:
 - a) nome ou marca do fabricante;
 - b) tipo ou modelo de referência da alça;
 - c) tipo e diâmetro do conduto a que se aplica;
 - d) marcas que indiquem o ponto de início do enlaçamento;
- Código de cor, no corpo da alça, conforme a tabela e desenho;
- As alças devem ser fornecidas em laço tipo hélice aberta.