


ANEXO - E

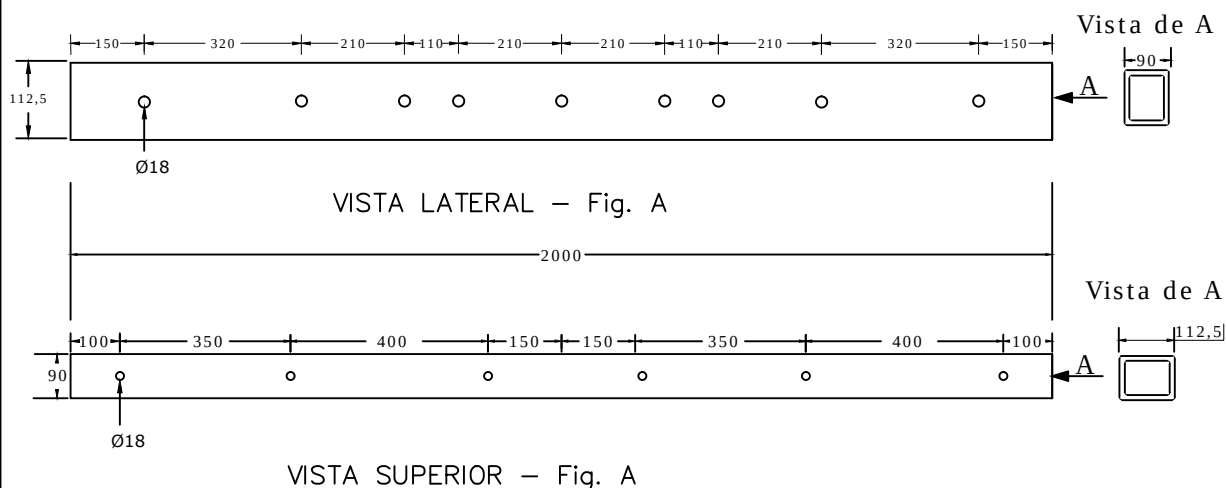

DETALHE DO ACABAMENTO




Fig. B

DETALHE DE IDENTIFICAÇÃO

Nome ou Marca comercial do fornecedor

Mês e ano da fabricação

Resistência Nominal

VNJ
MAR/01
xxdaN
NºLOTE

ARRANJO PARA ENSAIO DE FLEXÃO

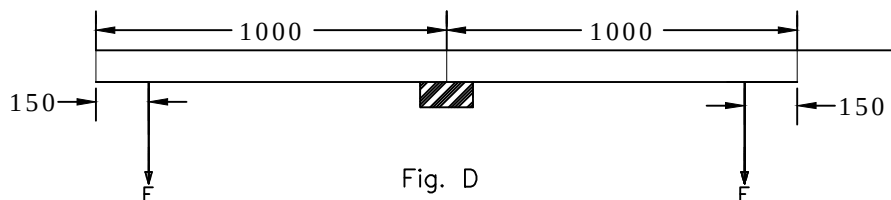



Fig. D

TABELA 1

DESCRIÇÃO DO CARGAMENTO (CARGA)	RESISTÊNCIA "F" (daN)	FLECHA (mm)	
		MÁXIMA	MÁXIMA RESIDUAL
NOMINAL (DE TRABALHO) (Cn)	325	40	-
MÁXIMA EXCEPCIONAL) (Ce)	455	-	8
MÍNIMA DE RUPTURA (Cr)	650	-	-

* Medidas em mm.

* Todos os furos deverão ser Ø18



DEMEI - DEPARTAMENTO MUNICIPAL DE ENERGIA DE IJUÍ
CRUZETA DE POLIMÉRICA/PLÁSTICO RECICLADO - 2m FURADA